

ESSWC-3-WH/AL-CF

Directives d'installation et mode d'emploi

Commande murale à coulisse pour ventilateur de plafond

AVERTISSEMENT. - COUPER LE COURANT À LA BOÎTE À FUSIBLES OU AU DISJONCTEUR

1. MESURES DE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT. - Suivre attentivement toutes les directives pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Lire le manuel de l'Opérateur avec soin avant de monter la commande du ventilateur de plafond. Ranger le manuel de l'Opérateur pour consultation future.

2. Pour éviter le risque de choc électrique, s'assurer que le courant a été coupé à la boîte de fusibles principale ou au disjoncteur avant d'effectuer le câblage.

3. Cette commande est conçue pour ne contrôler qu'un seul ventilateur, elle ne contrôle pas de luminaire accessoire.

L'intensité nominale de cette commande murale est de 1,25 ampères à 120 volts. Si le ventilateur de plafond est équipé d'une commande à tirette à vitesse variable, la régler sur la plus haute vitesse avant d'installer la commande murale. Ceci prévient des vitesses irrégulières et le risque de dommages au ventilateur.

4. S'assurer qu'aucun fil nu ne saillit des raccords.

5. Le câblage doit être conforme aux codes nationaux et régionaux de l'Électricité. Une personne qui n'a pas assez d'expérience avec le câblage électrique doit rechercher l'aide d'un électricien agréé. Toute installation électrique non décrite dans ce manuel doit être effectuée par un électricien agréé.

6. Cette commande peut provoquer des incendies, des chocs électriques et des blessures graves lorsqu'elle est utilisée avec certains types de ventilateurs de plafond. Ne l'utiliser qu'avec un ventilateur de plafond à contrôle de vitesse à condensateur.

INSTALLATION

1. Après avoir coupé l'électricité à la boîte de fusibles principale ou au panneau du disjoncteur, déposer la plaque murale et le commutateur existants.

2. Faire le câblage comme suit : (vérifier que le commutateur se trouve sur la position d'arrêt « OFF »). Raccorder un des fils noirs de la commande murale ESSWC-3 au fil conducteur du ventilateur. Raccorder le second fil noir de la commande murale ESSWC-3 au fil chargé de 120 volts ca. Faire les raccords à l'aide des serre-fils fournis.

REMARQUE. - Se reporter au schéma au dos de la commande murale.


3. Attacher la commande murale ESSWC-3 à la boîte à prises avec les deux vis 6-32 x 3/4" po fournies.

4. Monter la plaque de recouvrement au dessus de la commande murale avec les deux vis 6-32 x 1/4" po fournies.

5. Mettez à la terre depuis la commande murale vers la masse qui va dans la boîte de sortie de courant.

AVERTISSEMENT. - RACCORDER UNIQUEMENT « EN SÉRIE » !

Ne pas raccorder au fil chargé et au fil neutre du circuit électrique pour éviter d'endommager le commutateur. Se reporter au diagramme ci-dessous.

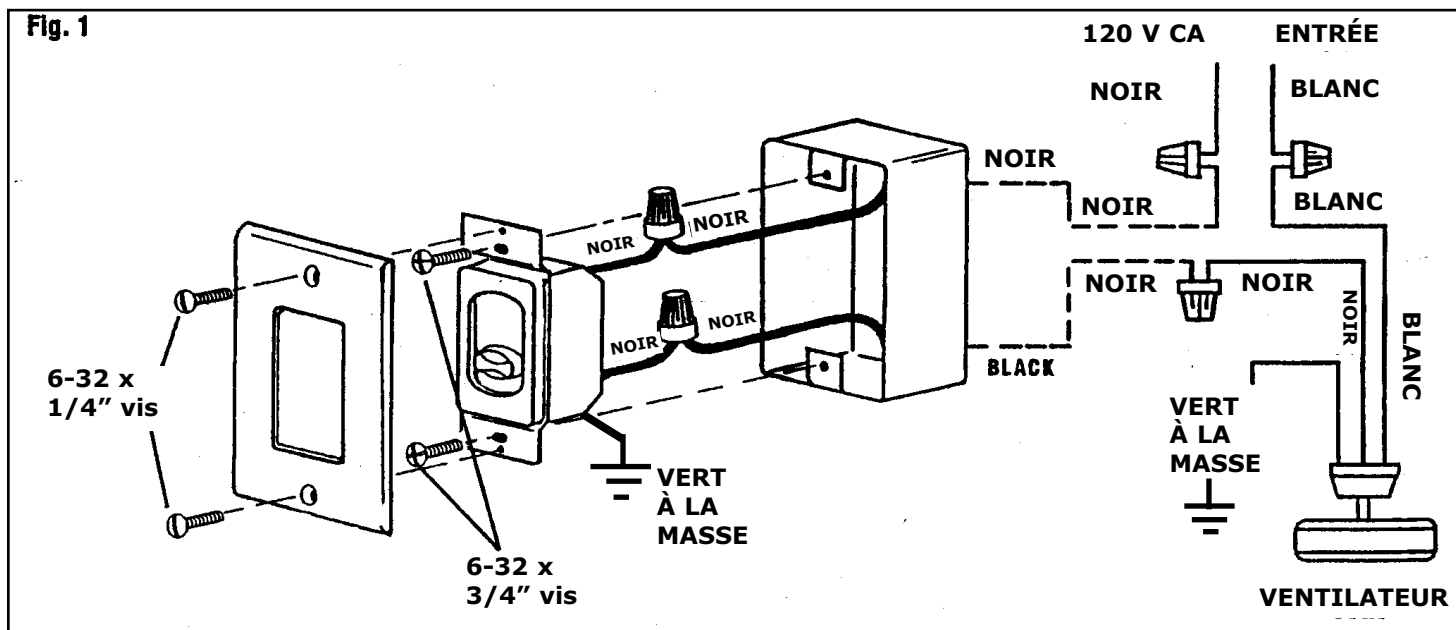

8/19/04

REV.0

ESSWC-4-WH-AL